



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GEN. DEI SERVIZI PER LA PROTEZ. ANTIAEREA
Divisione A.G.

Roma 22 dicembre 1942-XXI

Prot.N.AG 35-41/18263

AL PREFETTO di _____

OGGETTO:- Dispositivo luminoso per segnalazione ricoveri.

E' stato rilevato che vengono adottati promiscuamente dispositivi di vari tipi e foggie per segnalare ai passanti i ricoveri pubblici. Al fine di rendere possibile la pronta individuazione, al momento del bisogno e specie nelle ore notturne, degli indicatori dei ricoveri distinguendoli nettamente da altre targhe relative a pubblici esercizi, farmacie, ecc. è opportuno che almeno nei grandi centri essi vengano unificati.

Il Ministero quindi determina che d'ora innanzi tali indicatori abbiano le forme e dimensioni di seguito indicate, siano collocati ad una altezza da terra di 2 metri e servano per indicare sia la direzione da seguire per raggiungere il ricovero, sia l'ingresso del ricovero stesso.

Tali indicatori potranno essere realizzati, nel modo di seguito specificato, sia con vernici luminescenti, sia mediante trasparenza di luce.

I°) indicatori a vernice luminescente:

a) indicatori di direzione: (v. disegno n.1) sono costituiti da una tabella in materiale autarchico a forma di freccia con coda di rondine, lunga 1 metro ed alta cm.40, spalmata di vernice luminescente sulla quale va dipinta in nero la lettera R (le dimensioni di tale lettera e dei vari particolari della freccia sono quelle indicate nel disegno n.1)

b) indicatori d'ingresso: (v. disegno n.2) sono costituiti da un disco di materiale autarchico del diametro di cm.40, spalmato di vernice

ce luminescente sulla quale va dipinta in nero la lettera R (le dimensioni di tale lettera sono quelle indicate sul disegno n.2).

2°) indicatori a trasparenza di luce:


a) indicatori di direzione: (v. disegno n.3) presentano una faccia a forma di freccia con coda di rondine e sono costituiti da una scatola contenente la sorgente luminosa, (il tutto in materiale autarchico).

Sulla faccia a forma di freccia va dipinta in nero la lettera R con un intaglio munito di trasparente di colore azzurro, largo mm.5; altro intaglio a forma di freccia (senza però pitturazioni in nero), sempre munito di trasparente azzurro, sarà ricavato sulla faccia con direzione verso la punta. Nell'interno della scatola va collocata una lampada di potenza luminosa non superiore a 5 Watt. (Le dimensioni della lettera R, della freccia trasparente e degli altri dettagli, sono quelle indicate nell'unito disegno n.3).


b) indicatori d'ingresso: (v. disegno n.4) sono costituiti da un disco del diametro di cm.40 e da una scatola contenente la sorgente luminosa, il tutto in materiale autarchico.

Sul disco va dipinta in nero la lettera R con un intaglio munito di trasparente azzurro largo mm.5; nell'interno della scatola sarà collocata una lampada di potenza luminosa non superiore ai 5 Watt. (Le dimensioni della lettera R sono quelle indicate nell'unito disegno n.4).

Pel MINISTRO

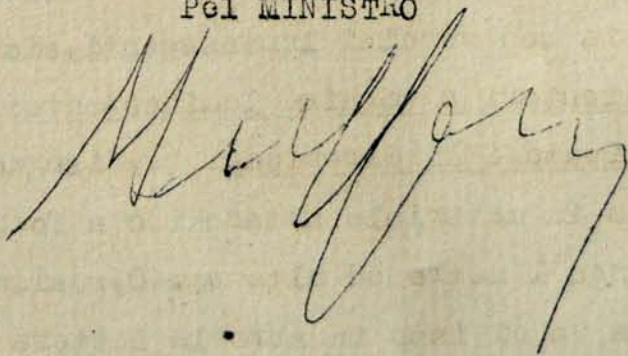
A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Minister, is written over the typed text.

Scala 1:4

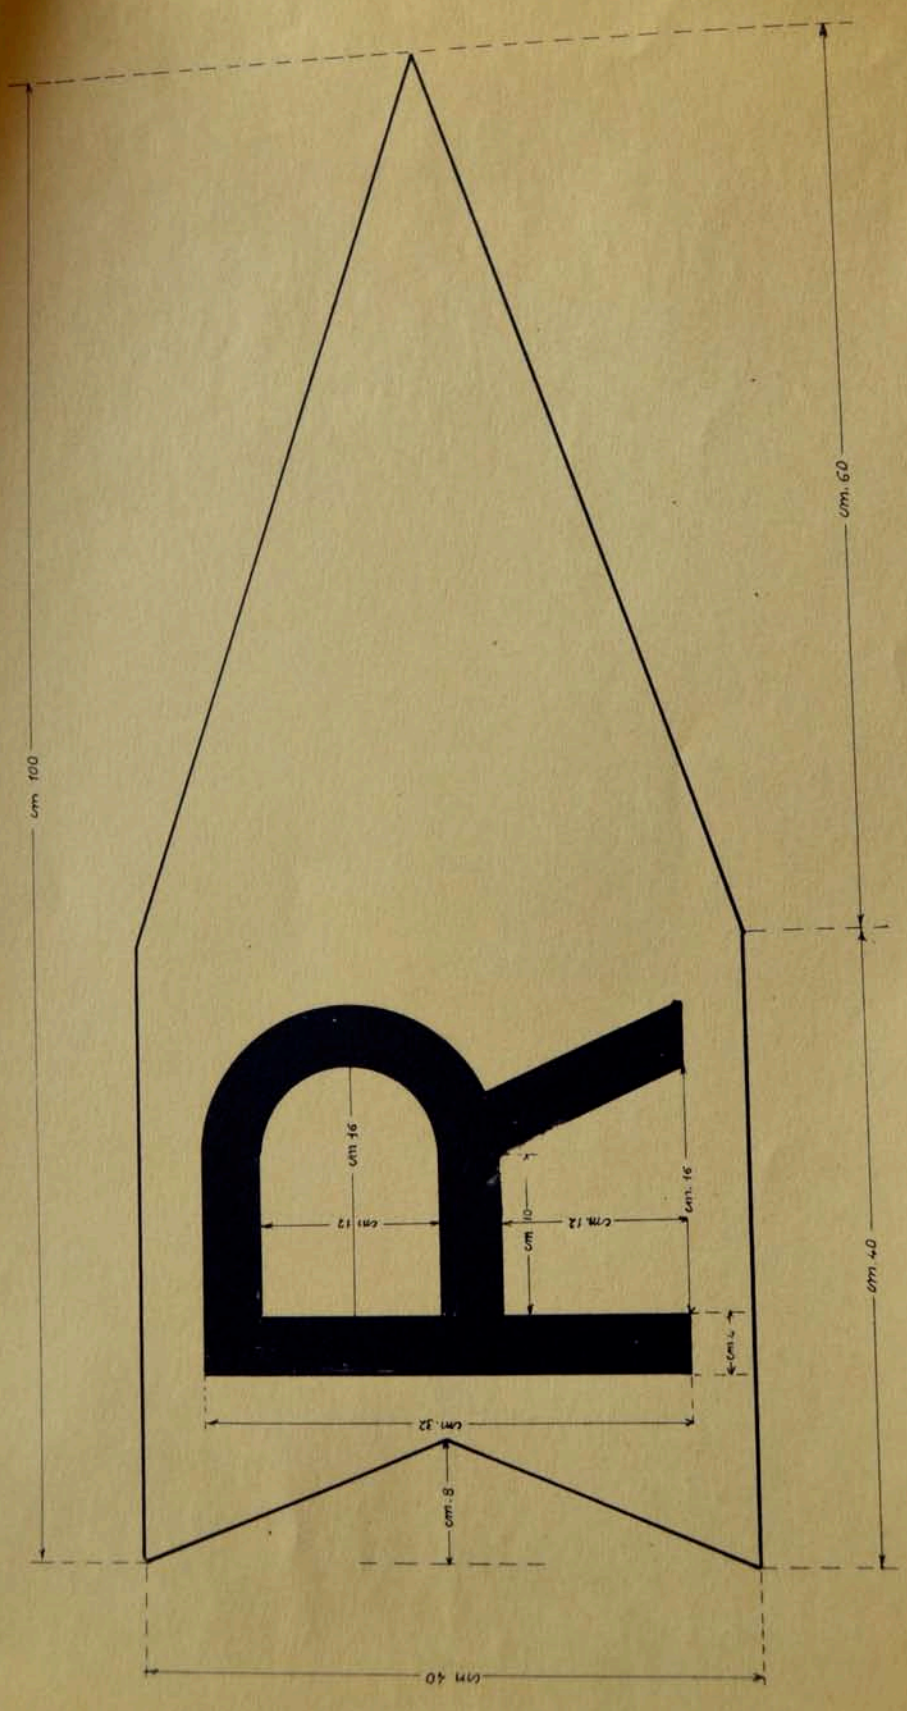


Scala 1:4

2

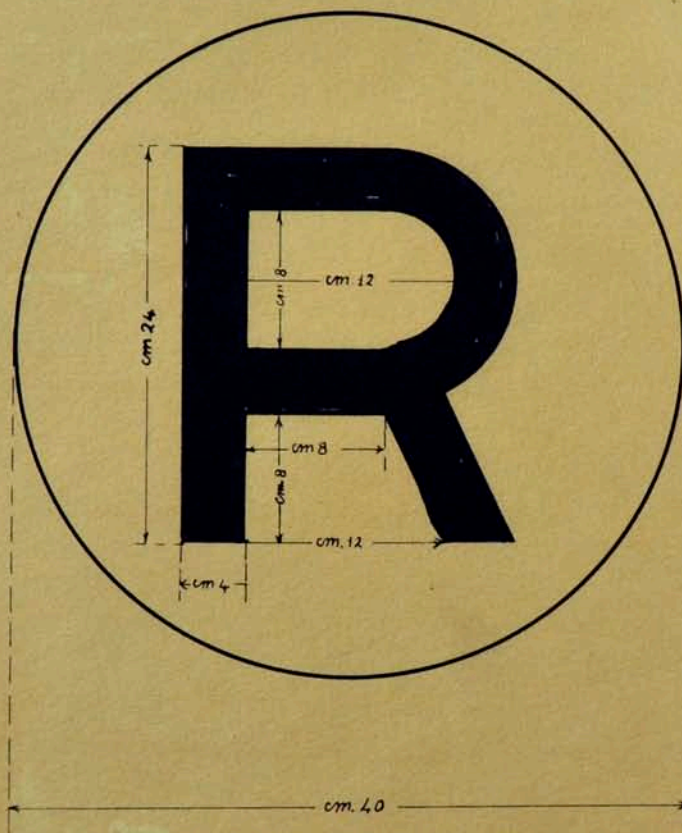

Scale 1:4

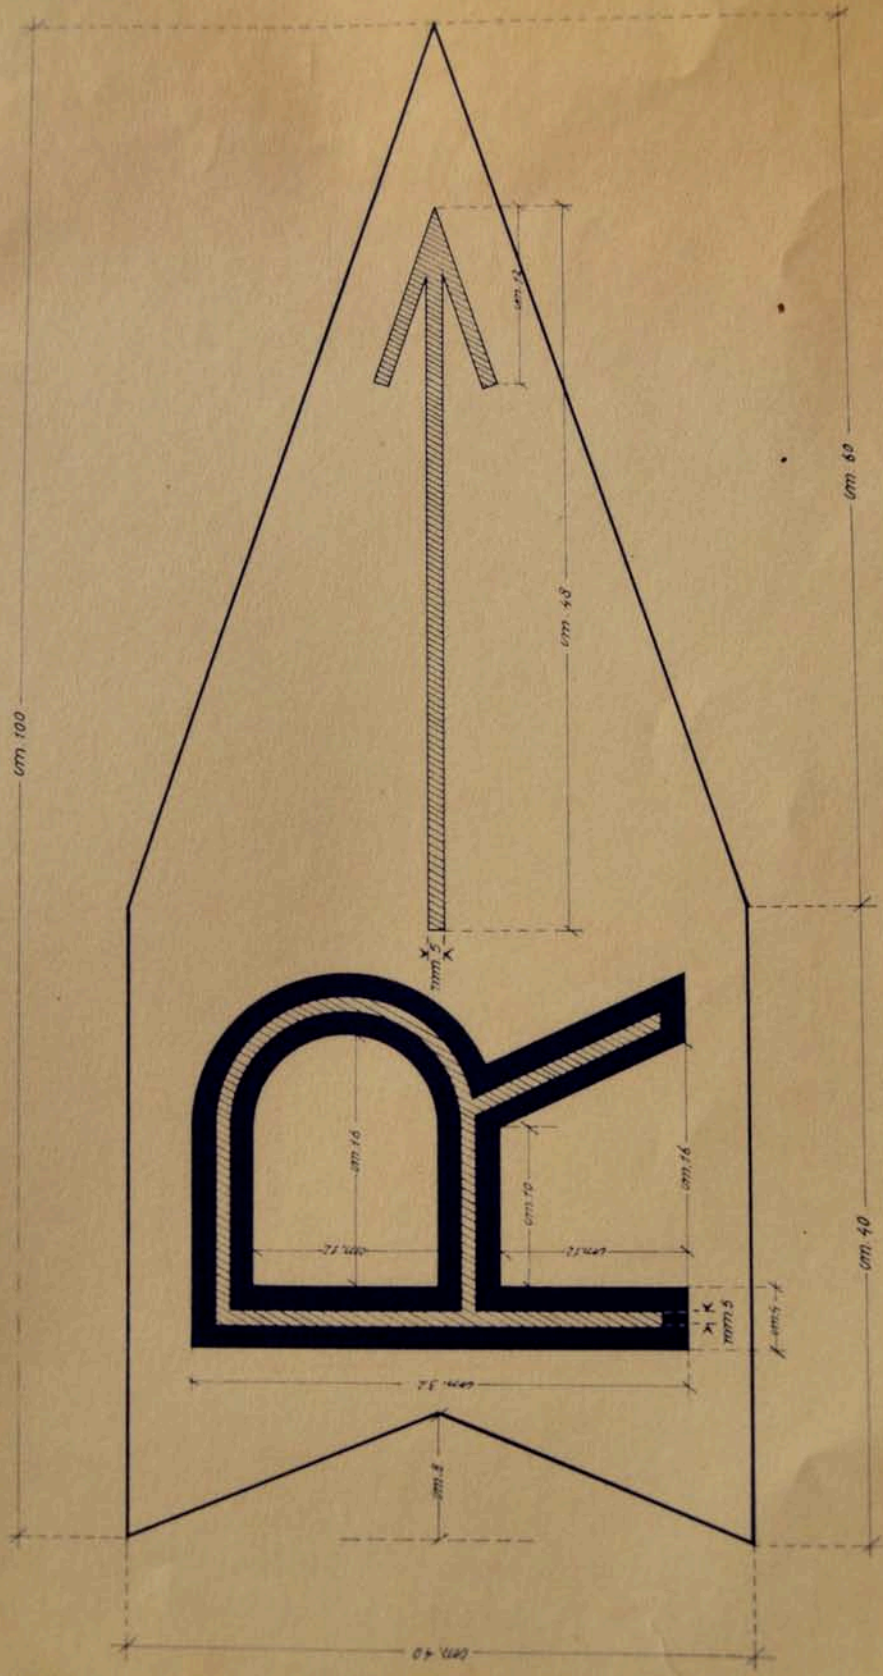

Scale 1:4

4

